

木造軸組外壁

EXP-Y15-FL-PB付加

窯業系サイディング仕様

30分防火構造 国土交通大臣認定 PC030BE-3734-2 (2)

防火構造の施工仕様書

[令和8年8月版]



YOSHINO
安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

BASF INOAC ポリウレタン株式会社



フクビ化学工業株式会社

はじめに

この施工仕様書は、表紙に記載してある防火構造認定の条件を満足するための推奨施工方法を示したものです。
本書を基に現場毎の施工要領書および施工計画書の作成をお願いいたします。
尚、施主や設計者の指定による特記仕様等で本書に記載が無い場合は、防火構造認定書別添にて認定条件の範囲であることを確認の上、施工要領書および施工計画書に反映させてください。

適切な施工管理体制にて施工をしていただくために

特定共同住宅の住戸等と住戸等の界壁を乾式耐火壁にて施工する場合は、“特例基準「消防法施行令第29条の4」”に基づいた総務省令第40号、その細目を定めた消防予第188号および500号通知の内容を遵守する義務があります。その500号通知には乾式耐火壁の施工条件として、「適切な施工管理体制が整備されている場合」と明記されております。

「適切な施工管理体制が整備されている場合」とは、

1 乾式壁の施工方法

住戸等と住戸等との間の防火区画を形成する壁のうち乾式のもの（以下「乾式壁」という。）の施工方法が、当該乾式壁の製造者により作成された施工仕様書等により明確にされており、かつ、その施工実施者に周知されていること。

2 施工現場における指導・監督等

乾式壁の施工に係る現場責任者に当該乾式壁の施工に関し十分な技能を有する者（乾式壁の製造者の実施する技術研修を修了した者等）が選任されており、かつ、当該現場責任者により施工実施者に対して乾式壁の施工に係る現場での指導・監督等が行われていること。

3 施工状況の確認等

乾式壁の施工の適正な実施について、自主検査等により確認が行われ、かつ、その結果が保存されていること。

4 その他

ア 施工管理体制の整備状況については、当該特定共同住宅等の施工全般に係る責任者の作成する施工管理規程等により確認すること。

イ 乾式の壁と床、はり等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。

上記は、施工現場で乾式戸境壁の耐火性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。この考え方は戸境壁以外の外壁防火壁を施工する際にもあてはまることから、適切な施工管理体制の整備をお願いします。

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加
窯業系サイディング仕様 施工仕様書

B-097-2

目次

①総 則

- 1-1 適用範囲
- 1-2 施工計画書の作成と周知徹底
- 1-3 施工中の疑義
- 1-4 検 査

②安全対策

③せっこうボードの荷姿、運搬、保管

- 3-1 荷 姿
- 3-2 運 搬
- 3-3 保 管
- 3-4 残材処理、清掃

④フェノバボードの荷姿、運搬、保管

- 4-1 荷 姿
- 4-2 運 搬
- 4-3 保 管
- 4-4 残材処理、清掃

⑤材 料

- 5-1 主構成材料
- 5-2 副構成材料

⑥施工要領

- 6-1 標準施工手順
- 6-2 施工要領

⑦検 査

- 7-1 自主検査
- 7-2 立会い検査

⑧認定書

防火構造

⑨水平断面図

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加 窯業系サイディング仕様 施工仕様書

B-097-3

① 総 則


1-1 適用範囲

この施工仕様書は、木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加 窯業系サイディング仕様について適用する。

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加 窯業系サイディング仕様

30分防火構造 国土交通大臣認定 PC030BE-3734-2 (2)

水平断面図

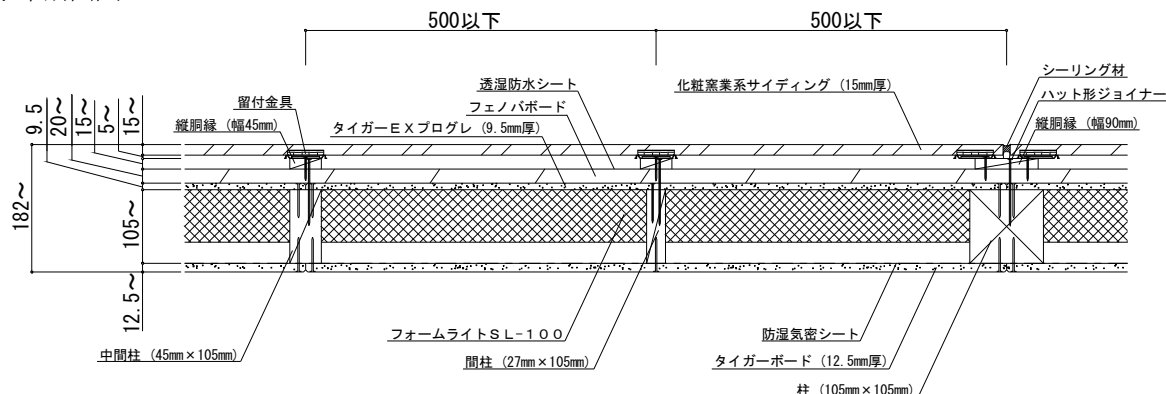

※本書の図面寸法値は、各部材の公称寸法を記載しております。

※化粧窯業系サイディングは横張り、胴縁は縦胴縁に限定となります。

※胴縁の取り付けは当防火認定上必須のため、胴縁なしの通気留付金具工法は施工できません。

※充てん断熱材は、BASF INOAC ポリウレタン (株) の「フォームライトSL-100」に限定となります。その他の断熱材は使用できません。

※防湿気密シートは、防火認定上必須ではありませんが、耐久性の観点から屋内側に防湿層が必要です。原則、屋内側に防湿気密シートを使用してください。ただし、住宅性能表示制度の評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）第5の5の5-1（3）「ハ 結露の発生を防止する対策に関する基準」などにより防湿気密シートを省略できる要件を満たし、設計者または施工者が防湿気密シートを省略できると判断される場合はこの限りではありません。

※当壁構造は、屋内側タイガーボードの張り付けが必須となります。

1-2 施工計画書の作成と周知徹底

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加 窯業系サイディング仕様の施工に際しては、この施工仕様書、吉野石膏 (株) のEXプログレ耐力壁の施工仕様書、BASF INOAC ポリウレタン (株) の「フォームライトSL-100工法施工マニュアル」、フクビ化学工業 (株) の「フェノバボード付加断熱工法 施工要領書」および使用する日本窯業外装材協会（以下、「NYG協会」）正会員各社の窯業系サイディングのマニュアル、仕様を基に現場毎に施工計画書を作成する。事前に説明会、その他の方法で、作業員全員に周知徹底を図る。

1-3 施工中の疑義

施工中、施工計画書に明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、認定条件を確認の上、設計者・建築元請業者などと施工方法を検討する。

1-4 検査

施工業者は、工事が完了した時点で自主検査を実施した後、建築元請業者の監督員に報告し、検査を受ける。

② 安全対策

建築元請業者の安全方針に従って対策してください。

《タイガーボード類の注意》

- *指定の用途以外にご使用の場合は、十分に性能を発揮できない場合があります。
- *タイガーE X プログレなどを施工する際の切断作業では集塵などに留意し、防塵カッターや集塵丸鋸を使用してください。また、サンディングなどの作業で発生する粉塵に対しては、防塵マスクや安全メガネを着用してください。
- *在庫の際、積層段数が多いと荷くずれの危険があります。
- *タイガーE X プログレなどの廃材、洗浄排水の処理については、環境公害とにならないようご注意ください。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの法令に基づき適切に処理してください。

《フォームライトS L-100（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）の注意》

- *施工の際、保護服・保護具を必ず着用してください。
- *フォームライトS L-100の施工中、施工後でも溶接・溶断などの火気は使用しないでください。
- *詳細については、BASF I N O A C ポリウレタン（株）の「フォームライトS L-100工法施工マニュアル」をご確認ください。

《フェノバボード（フェノールフォーム断熱材）の注意》

- *保管の際、直射日光のあたる場所や雨水のかかる場所での保管は絶対に避け、屋内に保管してください。
- *施工の際、粉塵が発生しますので、必要に応じて粉塵吸引装置を設置し、作業服を着用の上、防塵マスク、安全メガネなどを使用してください。
- *廃棄の際、廃プラスチック類として、安定型埋立であるいは焼却処分をすることができます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正な処分を行ってください。
- *詳細については、フクビ化学工業（株）の「フェノバボード付加断熱工法 施工要領書」をご確認ください。

《化粧窯業系サイディングの注意》

- *切断工具、保護具、保管方法、残材処理などは使用するメーカーの取扱説明書などに従ってください。

③ セっこうボードの荷姿、運搬、保管

3-1 荷姿


保管荷姿は、通常、タイガーEXプログレ（9.5mm）で120枚または100枚、タイガーボード（12.5mm）で120枚を1山としてある。

3-2 運搬

タイガーEXプログレなどの搬入は、建築元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画に基づいて行う。

3-3 保管

- （1）荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
- （2）傾斜面、墨出し部には置かない。
- （3）凸凹面や水漏れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合や屋外の場合は、あらかじめシートなどでタイガーEXプログレなどが濡れないように養生する。
- （4）タイガーEXプログレなどの保管は、波打ち、そりがでないように下図のように、高さのそろった台上にボードの縁が台からはみ出ないようにすること。また、各山の一番上のボードは裏面を上面とすること。タイガーEXプログレを屋外で保管する場合は、必ずパレット積みとすること。

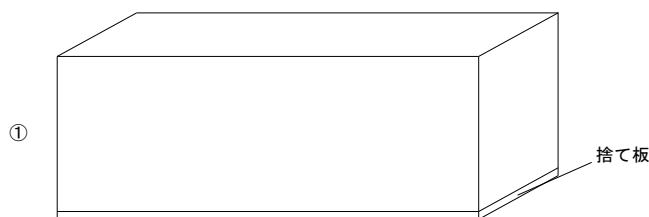

- （5）2段積みなどを行う場合は、台木の位置を各段でそろえること。
- （6）タイガーEXプログレなどを踏み台にしないこと。


3-4 残材処理、清掃

タイガーEXプログレなどの切断加工などを行った作業場所は清掃する。タイガーEXプログレ、その他の残材は、あらかじめ決められた置き場を集積する。

④ フェノバボードの荷姿、運搬、保管

4-1 荷姿

保管荷姿は、フェノバボードの厚さによって積層枚数、高さに違いがありますが、通常、下図のような梱包状態で、例えばフェノバボード（45mm）で6枚を1梱包としてある。1梱包の高さは、300mm以下としてある。

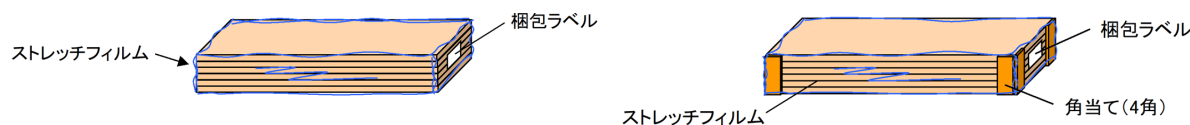

4-2 運搬

- (1) 先の尖った物に当てたり、角を当てたりすると、商品の破損の原因となるので避けること。
- (2) 製品引き渡し後、万が一、雨水などで濡れてしまった場合は、製品の劣化や収縮など性能に影響を与える恐れがあるので、そのまま使用しないこと。

4-3 保管

- (1) 直射日光のあたる場所や雨水のかかる場所での保管は絶対に避け、屋内に保管すること。
- (2) 保管にあたっては、防水シートなどで覆い、ロープを掛けるなどの飛散防止処理をすること。
- (3) 製品引き渡し後、万が一、雨水などで濡れてしまった場合は、製品の劣化や収縮など性能に影響を与える恐れがあるので、そのまま使用しないこと。

4-4 残材処理、清掃

フェノバボード、その他の残材は、あらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。

＊フェノバボードの運搬、保管などの詳細はフクビ化学工業（株）の「フェノバボード付加断熱工法 施工要領書」に従ってください。

⑤ 材 料

5-1 主構成材料

5-1-1 屋外側被覆材

ボード用原紙張ガラス繊維混入せっこう板

商品名：タイガーE X プログレ（以下、E X プログレと称する）

- (1) 規格 難 燃RM-0059
- (2) 寸法
 - 厚 さ 9.5mm
 - 大きさ(標準) 910mm×3,030mm
- (3) 性能
 - 比 重 0.73 ± 0.07
 - 含水率 3%以下

5-1-2 内装材

せっこうボード (GB-R)

商品名：タイガーハイクリンボード、タイガーボード（以下、TBと称する）

- (1) 規格 不 燃NM-8619、J I S A 6901
- (2) 寸法
 - 厚 さ 12.5mm
 - 大きさ(標準) 910mm×1,820、2,420mm
- (3) 性能
 - 比 重 $0.65 \sim 0.90$
 - 含水率 3%以下

5-1-3 外装材

化粧窯業系サイディング（以下、サイディングと称する）

- (1) 規格 J I S A 5422
- (2) 組成（質量%）

けい酸カルシウム硬化物	65～86
有機質繊維	1～13
無機質繊維	0～4
有機質混和材	14未満
無機質混和材	27未満

(3) 化粧仕様

塗料の種類

アクリル樹脂系塗料、アクリルウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂系塗料、フッ素樹脂系塗料、エポキシ樹脂系塗料、無機質系塗料（ポリシロキサン樹脂系、オルガノポリシロキサン系、シラン系、コロイダルシリカ系など）

塗布量(g/m²)：200以下（有機固形分量）

※無塗装品（シーラー品）は、現場での塗装の際、塗布量を厳守してください。

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加
窯業系サイディング仕様 施工仕様書

B-097-8

(4) 寸法

厚 さ (中実品) 15～26mm
(中空品) 18～26mm
大きさ 303～455mm×910～3,640mm

(5) 性能

比 重 1.1±0.2

※当防火認定の試験ではNYG協会の試験用サイディングを用いております。当認定で使用可能なサイディングは、NYG協会正会員会社にご確認ください。

※サイディングは横張り、胴縁は縦胴縁に限定となります。

5-1-4 柱

JAS規格に適合する針葉樹の構造用集成材または構造用製材など
□-105mm以上×105mm以上

5-1-5 中間柱 (継手間柱)

JAS規格に適合する針葉樹の構造用集成材または構造用製材など
□-45mm以上×105mm以上

5-1-6 間柱

JAS規格に適合する針葉樹の構造用集成材または構造用製材など
□-27mm以上×105mm以上

5-1-7 外張り断熱材

フェノールフォーム断熱材
商品名：フェノバボード (フクビ化学工業製)
(1) 規格 JIS A 9521
(2) 寸法
厚 さ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 80, 90mm
大きさ (標準) 幅910mm×長さ1,820mm
(3) 性能
密 度 31～50kg/m³

5-1-8 充てん断熱材

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム
商品名：フォームライトSL-100
(1) 規格 JIS A 9526
(2) 寸法
厚 さ 50～150mm
(3) 性能
密 度 11～25kg/m³
※充てん断熱材は、BASF INOAC ポリウレタン (株) の「フォームライトSL-100」に限定となります。その他の断熱材は使用できません。

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加 窯業系サイディング仕様 施工仕様書

B-097-9

5-2 副構成材料

5-2-1 受材（胴つなぎ）（屋内側TBに横目地を設ける場合には必要に応じて下記のものを使用する）

JAS規格に適合する構造用製材または下地用製材など

□-15mm以上×30mm以上

※当防火認定上、屋外側EXPログレの横目地部に受材（胴つなぎ）を設けることができませんので、EXPログレを用いて屋外側の耐力壁とする場合は、横目地を設けない1枚張りとしてください。

5-2-2 胴縁

JAS規格に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材など

外装材の一般部 幅45mm以上×厚さ15mm以上

外装材の縦目地部 幅90mm以上×厚さ15mm以上

※樹種がベイツガまたはアカマツの場合は、厚さ15mm以上、スギまたはエゾマツの場合は、厚さ18mm以上となります。

※当防火認定上、胴縁の取り付けは必須のため、胴縁なしの通気留付金具工法は施工できません。

※胴縁は縦胴縁に限定となります。

※胴縁の留め付け方法は、使用するNYG協会正会員各社のサイディングのマニュアル、仕様に従ってください。

5-2-3 透湿防水シート

JISA6111に規定する「透湿防水シート」など重量430g/m²以下のもの。

5-2-4 防湿気密シート

JISA6930に規定する「住宅用プラスチック系防湿フィルム」（材質：ポリエチレン）など厚さ0.2mm以下、重量190g/m²以下のもの。

※当防火認定では防湿気密シートは認定上必須ではありませんが、耐久性の観点から屋内側に防湿層が必要です。原則、屋内側に防湿気密シートを使用してください。ただし、住宅性能表示制度の評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）第5の5の5-1（3）「ハ 結露の発生を防止する対策に関する基準」などにより防湿気密シートを省略できる要件を満たし、設計者または施工者が防湿気密シートを省略できると判断する場合はこの限りではありません。

5-2-5 釘・タッピンねじ・ステーブルなど


- | | |
|---|--|
| (1) EXPログレの留め付け用釘 | GNF50 |
| (2) 12.5mm厚TBの留め付け用タッピンねじ | φ3.0mm以上×28mm以上 |
| (3) 12.5mm厚TBの留め付け用釘 | GN40以上 |
| (4) 外張り断熱材（フェノバボード）の留め付け用ねじ
（外張り断熱材の留め付けにはブチルゴムテープまたはアクリルテープも使用可能） | φ3.0mm以上×25mm以上 |
| (5) 外張り断熱材（フェノバボード）の留め付け釘
（外張り断熱材の留め付けにはブチルゴムテープまたはアクリルテープも使用可能） | φ1.7mm以上×25mm以上 |
| (6) 胴縁の留め付け用タッピンねじ | φ3.3mm以上×65mm以上 |
| (7) サイディングの留付金具 | 厚さ0.8mm以上×幅40mm以上×高さ40mm以上
（幅および高さの合計が90mm以上） |
| (8) サイディングの留付金具留め付け用タッピンねじ | φ3.0mm以上×25mm以上 |
| (9) サイディングの留付金具留め付け用リング釘 | φ2.3mm以上×38mm以上 |

木造軸組外壁 E X P - Y 1 5 - F L - P B 付加 窯業系サイディング仕様 施工仕様書	B - 0 9 7 - 1 0
(10) 受材（胴つなぎ）の留め付け用釘 2-N90（小口打ちの場合） (11) 透湿防水シートの留め付け用ステープル 2-N75（斜め打ちの場合） (12) 防湿気密シートの留め付け用ステープル 幅10mm以上×長さ10mm以上 (13) 外張り断熱材の仮留め用両面テープ （透湿防水シートの留め付け用にはブチルゴムテープ、アクリルテープも使用可能） 幅10mm以上×長さ6mm以上 (14) 透湿防水シートの留め付け用両面テープ （透湿防水シートの留め付け用にはブチルゴムテープまたはアクリルテープ 厚さ1.0mm以下×幅50mm以下×長さ100mm以下 （外張り断熱材の仮留め用にはタッピンねじまたは釘も使用可能） (15) 透湿防水シートの留め付け用両面テープ （透湿防水シートの留め付け用にはブチルゴムテープまたはアクリルテープ 厚さ1.0mm以下×幅50mm以下 （透湿防水シートの留め付け用にはステープルも使用可能） ※胴縁、サイディング、留付金具の留め付け材は、NYG協会正会員各社で寸法が異なるため、使用する NYG協会正会員各社のサイディングのマニュアル、仕様またはNYG協会発行の「窯業系サイディングと 標準施工」に従ってください。 5-2-6 ハット形ジョイナー JIS G 3322などに規定する「めっき鋼板」厚さ0.2mm以上のもの。 5-2-7 サイディング左右接合部の処理材 (1) シーリング材 JIS A 5758に規定する変成シリコン系、ポリウレタン系、アクリルウレタン系、アクリル系、ポリサルファイド系、シリコン系またはポリイソブチレン系のシーリング材 (2) プライマー 専用プライマーなど 5-2-8 内装材継目部の処理材（必要に応じて継目処理などをする場合には下記のものを使用する） (1) ジョイントコンパウンド（パテ） 「タイガーGLライト」、「タイガーFライト」、「タイガージョイントセメント」（吉野石膏製）など (2) ジョイントテープ 「タイガージョイントテープ」、「タイガーGファイバーテープ」など	
	[令和8年8月版]

⑥ 施工要領


6 - 1 標準施工手順

6 - 1 - 1 屋外側

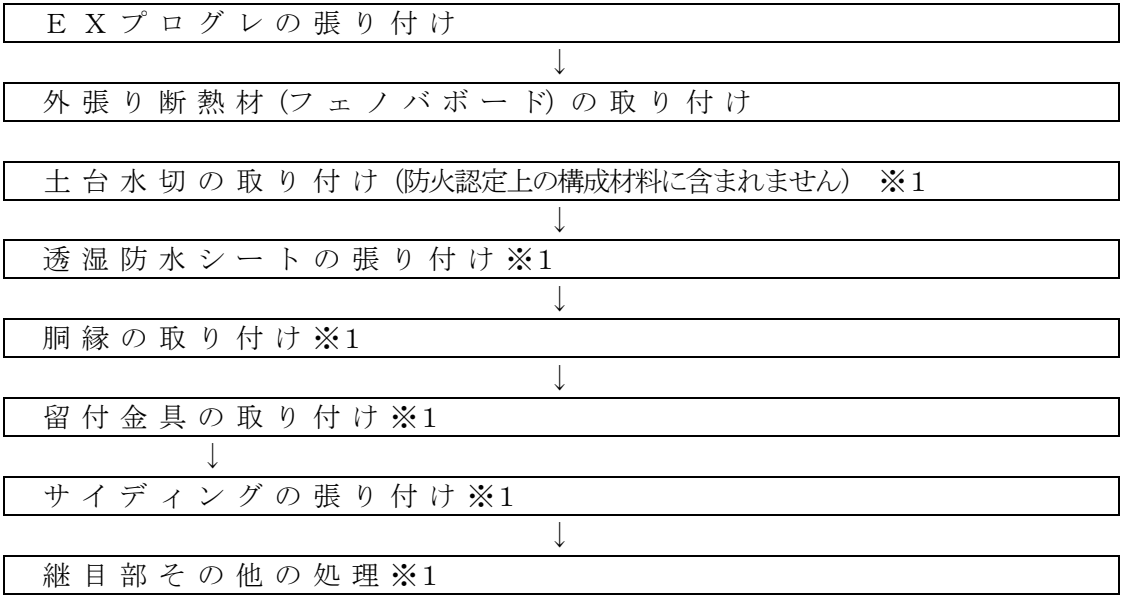

※ 下地組は、吉野石膏（株）のE X プログレ耐力壁の施工仕様書に従ってください。
※1 使用するNYG協会正会員各社のサイディングのマニュアル、仕様またはNYG協会発行の「窯業系サイディングと標準施工」に従ってください。

6 - 1 - 2 屋内側

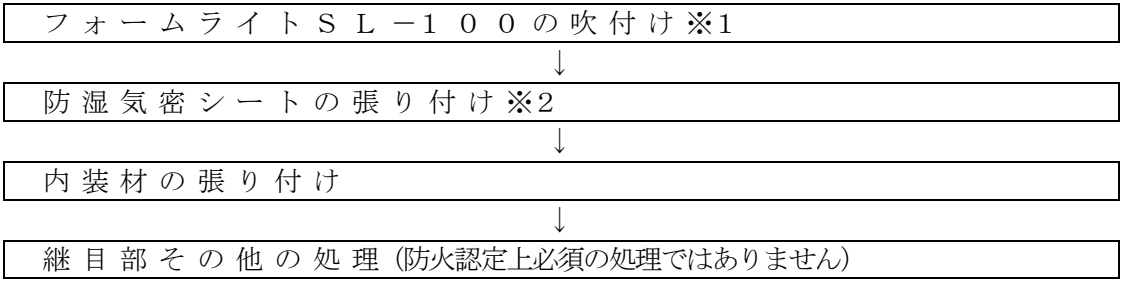


※1 BASF I N O A C ポリウレタン（株）の「フォームライト S L - 1 0 0 工法施工マニュアル」に従ってください。
※2 防湿気密シートは、原則使用してください。

6-2 施工要領

6-2-1 E Xプログレの張り付け

- (1) 耐力壁にする場合、E Xプログレ耐力壁の施工仕様書に基づいて張り付ける。
- (2) 壁倍率を必要としない場合、釘 (GNF 50) の間隔は、76～333mmとする。
※釘頭がE Xプログレ表面と面一になるように、自動釘打ち機のエア圧を調整し、試打後に釘打ちしてください。また、樹種毎にエア圧を調整してください。

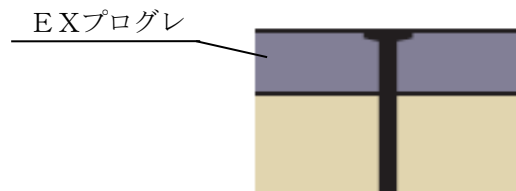

<釘打ちの概略図>

- ※自動釘打ち機で打ち込み不足が生じた場合、ハンマーなどで釘頭がE Xプログレ表面と面一になるように留め付けてください。
- ※E Xプログレは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
- ※E Xプログレの釘での留め付けは、木下地（柱、間柱、中間柱など）を外さず、釘打ちしてください。木下地（柱、間柱、中間柱など）を外した場合、釘が貫通し反対側に飛び出す恐れがあります。必ず反対側に人がいないことを確認の上、施工してください。

6-2-2 外張り断熱材（フェノバボード）の取り付け

- (1) E Xプログレの上にフェノバボードを取り付ける。取り付けは、ねじ、くぎ、両面テープを用いて外張り断熱材の四隅に仮留めする。
- (2) フェノバボード同士の継目部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
- (3) フェノバボード同士の継目部および取合部を防水気密テープなどで気密処理をする。

6-2-3 土台水切の取り付け

土台水切を墨出しした外張り断熱材に取り付ける。

6-2-4 透湿防水シートの張り付け

- (1) 透湿防水シートは、横張りとし、下から上へ張る。
- (2) 透湿防水シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、外張り断熱材にステープルまたは両面テープで留め付ける。ステープルの間隔は、縦方向では300mm以下、横方向では455mm以下とし、たるみ、シワとならないように留め付ける。両面テープの間隔は、透湿防水シートの幅以下で留め付ける。
- (3) 透湿防水シートの継目部の重ね代は、縦方向では90mm以上、横方向では150mm以上とする。横方向の重ね代は、外張り断熱材の目地と重ならないように横方向にステープル2本で留め付ける。

6-2-5 胴縁の取り付け

(1) 胴縁は、縦胴縁とし、サイディングの一般部は幅45mm以上、左右接合部は幅90mm以上を用いる。

(2) 胴縁は、柱、間柱および中間柱の位置に断熱パネルねじで500mm以下の間隔で留め付ける。

※使用する外張り断熱材の厚さにより、胴縁を柱、間柱および中間柱に留め付ける際に胴縁が割れる恐れがありますので、事前に必要な胴縁幅をご検討ください。

※留め付け方法は、使用するNYG協会正会員各社のサイディングのマニュアル、仕様に従ってください。

※外装材の納まりと荷重量 (kg/m²) を考慮して、適切な留め付け間隔で留め付けてください。

6-2-6 サイディングの取り付け

(1) サイディングは、横張りとし、留付金具を用いる。留付金具は胴縁に留め付ける。

(2) 使用するNYG協会正会員各社のサイディングのマニュアル、仕様またはNYG協会発行の「窯業系サイディングと標準施工」に従って取り付ける。

6-2-7 サイディング接合部などの処理

使用するNYG協会正会員各社のサイディングのマニュアル、仕様またはNYG協会発行の「窯業系サイディングと標準施工」に従って処理する。

6-2-8 フォームライトSL-100の吹付け

(1) 屋外側のEXプログレを施工後、中空部にフォームライトSL-100を所定の厚さに吹付ける。

(2) フォームライトSL-100は、柱、間柱および中間柱との間にすき間が生じないように吹付ける。

※吹付けたフォームライトSL-100は、所定の厚さがあることを確認してください。

※BASF INOAC ポリウレタン (株) の「フォームライトSL-100工法施工マニュアル」に従ってください。

6-2-9 防湿気密シートの張り付け

(1) 防湿気密シートは、横張りとする。

(2) 防湿気密シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、柱などにステープルで留め付ける。ステープルの間隔は、シートの継目部および上下端部では200～300mm、その他の部位は、たるみ、シワとならないように1,000mm以下で留め付ける。

(3) 防湿気密シートの継目部の重ね代は、30mm以上とする。

6-2-10 TBの張り付け

(1) TBは、縦張りまたは横張りとする。

(2) TBは、柱、間柱、中間柱または受材などにタッピンねじなどで留め付ける。TBのタッピンねじでの留め付け間隔は、周辺部150mm以下、中間部200mm以下とする。ただし、TBの周辺部は必ず間柱以外の柱、中間柱または受材などに留め付ける。

(3) ねじ頭は、TBの表面より軽く凹ませる。

(4) TBの目地部は、互いに突き付け張りとする。

6-2-11 TBなどの継目部などの処理 (必要に応じて処理する場合に限る)

TBなどの継目部などは、ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーGファイバーテープ」とジョイントコンパウンド (パテ) 「タイガーGLライト」、「タイガーFライト」、「タイガージョイントセメント」などを用いて仕上げる。

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加 窯業系サイディング仕様 施工仕様書

B-097-14

6-2-12 屋内側仕上げ（必要に応じて処理する場合に限る）

ペイント、壁装材貼り、吹付けなどで仕上げる。

6-2-13 その他設計、施工上の留意点

- (1) この「施工仕様書」は、認定書の中から推奨する材料を明記してあります。この「施工仕様書」に明記していない認定範囲の材料を用いる場合、認定番号PC030BE-3734-2（2）の認定書に記載してある材料に限定されます。
- (2) 壁高および壁幅については、構造計算などにより構造安全性が確かめられた寸法としてください。
- (3) EXプログレを耐力壁とする場合は、柱の寸法は105mm角以上、中間柱および間柱の見込み寸法は105mm以上となります。留め付け間隔、その他条件は、耐力壁の認定書に従ってください。ただし、当防火認定上、屋外側EXプログレの横目地部に受材（胴つなぎ）を設けることができませんので、EXプログレを用いて屋外側の耐力壁とする場合は、横目地を設けない1枚張りとしてください。
- (4) EXプログレは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
- (5) EXプログレの施工後は、速やかに透湿防水シートを施工してください。
- (6) 雨天時の屋外側の施工は、避けてください。
- (7) 雨天後の屋外側の施工は、事前に施工完了箇所が十分に乾燥していることを確認してから行ってください。
- (8) 当壁構造に開口部を設置する際は、建築地域の条件に従ってください。
- (9) 当防火認定の試験ではNYG協会の試験用サイディングを用いております。当認定で使用可能なサイディングは、NYG協会正会員会社にご確認ください。
- (10) 胴縁の取り付けは当防火認定上必須のため、胴縁なしの通気留付金具工法は施工できません。
- (11) 当防火認定では、サイディングは横張り、胴縁は縦胴縁に限定となります。
- (12) 防蟻および防腐処理された胴縁を用いる場合は、施工中に雨水にさらされないよう、速やかにサイディングを施工するか養生をしてください。
- (13) 防湿気密シートの張り付けは当防火認定上、必須ではありませんが、耐久性の観点から、屋内側に防湿層が必要です。原則、屋内側に防湿気密シートの張り付けを行ってください。ただし、住宅性能表示制度の評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）第5の5の5-1（3）「ハ 結露の発生を防止する対策に関する基準」などにより防湿気密シートを省略できる要件を満たし、設計者または施工者が防湿気密シートを省略できると判断される場合はこの限りではありません。
- (14) 当壁構造は、フォームライトSL-100の吹付けが必須となります。
- (15) 当壁構造は、屋内側TBの張り付けが必須となります。
- (16) 当壁構造での曲面壁の設計・施工はできません。

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加
窯業系サイディング仕様 施工仕様書

B-097-15

⑦ 検 査

7-1 自主検査

工 程	項 目	要 点	方 法	基 準	管理方式
下地の組み立て	柱 中間柱 間柱	間 隔	スケールなど	柱と間柱の間隔 500mm以下※1 中間柱と間柱の間隔 500mm以下※1 中間柱と柱の間隔または間柱を 介する場合、中間柱相互の間隔 1,000mm以下※1	チェック検査
EXPプログレの 張り付け	目 地	突き付け	目 視	突き付け張りで張っていること	
	釘	種 類	梱包表示など	GNF50	
		間 隔	スケールなど	333mm以下※1	
外張り断熱材の 取り付け	フェノバボード	厚 さ	梱包表示など	20～90mm	
	ねじ	胴部径	梱包表示など	3.0mm以上	
		長 さ	スケールなど	25mm以上	
		仮留め位置	スケールなど	外張り断熱材の四隅	
	釘	胴部径	梱包表示など	1.7mm以上	
		長 さ	スケールなど	25mm以上	
		仮留め位置	スケールなど	外張り断熱材の四隅	
	両面テープ	種 類	梱包表示など	ブチルゴムテープまたは アクリルテープ	
		厚 さ	スケールなど	1.0mm以下	
		幅	スケールなど	50mm以下	
		長 さ	スケールなど	100mm以下	
		仮留め位置	スケールなど	外張り断熱材の四隅	
透湿防水シート の張り付け	透湿防水シート	重 量	秤など	430g/㎡以下	
	継 目	重ね代	スケールなど	縦方向90mm以上 横方向150mm以上	
	ステーブル	寸 法	スケールなど	幅10mm以上、長さ10mm以上	
		間 隔	スケールなど	縦方向300mm以下 横方向455mm以下	
	両面テープ	種 類	梱包表示など	ブチルゴムテープまたは アクリルテープ	
		厚 さ	スケールなど	1.0mm以下	
		幅	スケールなど	50mm以下	
		間 隔	スケールなど	透湿防水シートの幅以下	
	状 態	シワ・たるみ	目 視	シワ・たるみがないこと	
胴縁の取り付け	胴 縁	厚 さ	スケールなど	15mm以上	
		幅※2	スケールなど	サイディング一般部 45mm以上 サイディング左右接合部 90mm以上	
	タッピンねじ	胴径部	梱包表示など	3.3mm以上	
		長 さ	スケールなど	65mm以上	
		間 隔※3	スケールなど	500mm以下	

注)：上記表は防火構造の認定条件を満たす検査項目となります。施工監理上、必要な検査項目は別途、現場毎にご検討ください。

※1：EXPプログレを耐力壁とする場合、EXPプログレ耐力壁の施工仕様書に従って施工してください。

※2：使用する外張り断熱材の厚さにより、胴縁を柱、間柱および中間柱に留め付ける際に胴縁が割れる恐れがありますので、事前に必要な胴縁幅をご検討ください。

※3：外装材の納まりと荷重量 (kg/㎡) を考慮して、適切な留め付け間隔で留め付けてください。

木造軸組外壁 EXP-Y15-FL-PB付加
窯業系サイディング仕様 施工仕様書

B-097-16

工 程	項 目	要 点	方 法	基 準	管理方式
サイディングの 張り付け	種 類	組成など	証明書など	組成などが<5-1-3>に 記載の範囲内であること	チェック検査
	サイディング	厚 さ	スケールなど	中実品 15mm以上 中空品 18mm以上	
	左右接合部	目透かし	スケールなど	10mm以下	
	留付金具	位 置	目 視	胴縁に取り付けてあること	
サイディング接合部 の処理	ハット形ジョイナー	厚 さ	スケールなど	0.2mm以上	
		接合部	目 視	使用していること	
	シーリング材	種 類	梱包表示など	種類などが<5-2-7(1)> に記載の範囲内であること。	
		充てん	目 視 秤など	すき間がないこと 左右接合部 充てん量56g/m以上	
フォームライトSL -100の吹付け	吹付け	すき間	目 視	すき間がないこと	
		厚 さ	スケールなど	50～150mm	
防湿気密シートの 張り付け	防湿気密シート	厚 さ	スケールなど	0.2mm以下	
		重 量	秤など	190g/㎡以下	
	継 目	重ね代	スケールなど	30mm以上	
	ステーブル	寸 法	スケールなど	幅10mm以上、長さ6mm以上	
		間 隔	スケールなど	シートの継目部および上下端部 200～300mm その他の部位 1,000mm以下	
	状 態	シワ・たるみ	目 視	シワ・たるみがないこと	
TBの張り付け	目 地	突き付け	目 視	突き付け張りで張っていること	
	タッピンねじ	胴部径	梱包表示など	3.0mm以上	
		長 さ	スケールなど	28mm以上	
		間 隔	スケールなど	周辺部150mm以下 中間部200mm以下	
	釘	種 類	梱包表示など	GN40以上	
		間 隔	スケールなど	周辺部150mm以下 中間部200mm以下	

注)：上記表は防火構造の認定条件を満たす検査項目となります。施工監理上、必要な検査項目は別途、現場毎
にご検討ください。

7-2 立会い検査


立会い検査は、建築元請業者の監督員の指示に基づいて行う。

認定書

国住参建第 1536 号
令和 5 年 9 月 14 日

BASF INOAC ポリウレタン株式会社
代表取締役社長 諸橋 雅彦 様
フクビ化学工業株式会社
代表取締役社長 八木 誠一郎 様
吉野石膏株式会社
代表取締役 須藤 永作 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第八号並びに同法施行令第 108 条第一号及び第二号（外壁（耐力壁）：各 30 分間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
PC030BE-3734-2(2)
2. 認定をした構造方法等の名称
吹付け硬質ウレタンフォーム充填／窯業系サイディング・フェノールフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

屋外側



※当壁構造は、屋内側TBの張り付けが必須となります。